حار بيع الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مرآة البولندية زجاج الباب المفصلي



نوع	مفصلات الأبواب والشبابيك
مكان المنشأ	(قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
اسم العلامة التجارية	Kebil
رقم الموديل	G-W90SS
اسم المنتج	مفصلة دش 90 درجة من الزجاج إلى الحائط
مواد	؛ الألومنيوم SS304 ، SS316
إنهاء	PSS SSS CP BN
بحجم	ملم 90 * 90
سماكة الزجاج	زجاج مقوی 8-12 مم
تحمل	كلغ / زوج 45
شفط	من الزجاج إلى الجدار ، والزجاج إلى الزجاج
خاصية	سهل التركيب ودائم وآمن
تطبيق	غرفة الاستحمام ، المكتب ، الفندق ، المنزل

الدرجة العلمية&90الدرجة العلميةزجاجدشمفصلفيغير القابل للصدأصلبمواد180:



:مفصلة دش زجاجية 90 درجة في الفولاذ المقاوم للصدأ ومادة الألومنيوم



:اظهر التفاصيل



:التعبئة






:تعليمات التحميل



:صور المشروع





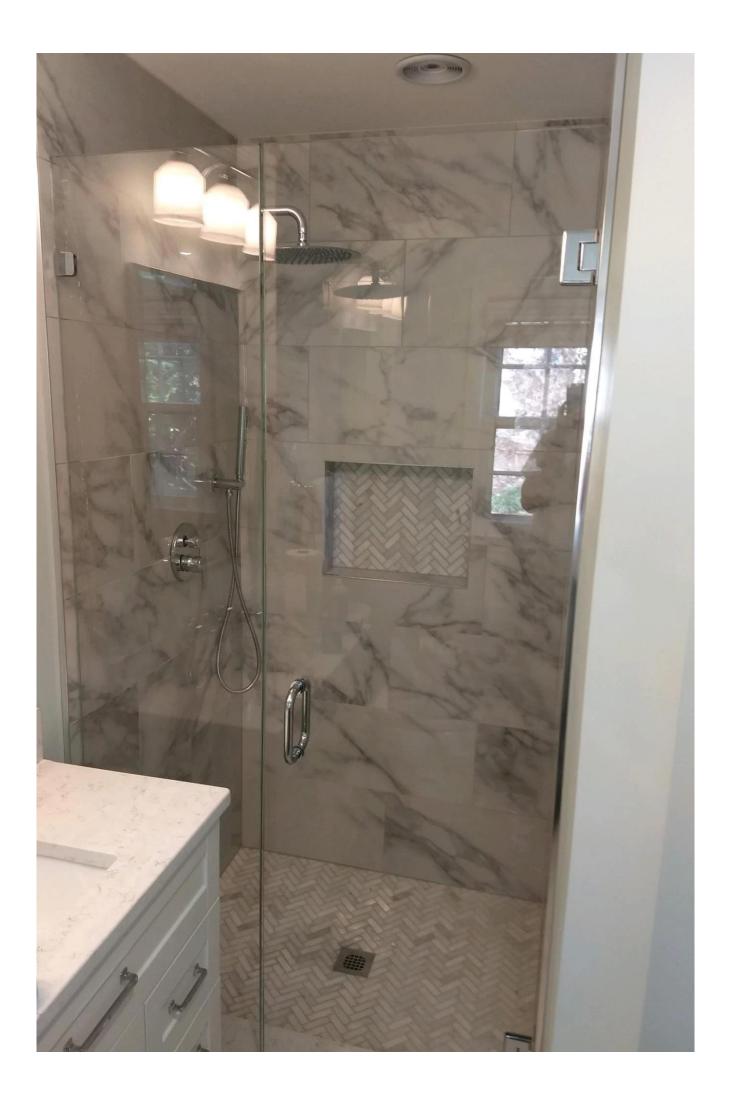

:تقرير الاختبار

检测报告

编号: SDHL1711024329FT 日期: 2017-11-29 页码: 第 2 页共 3 页

检测和结果

检测依据:

按照客户要求的玻璃夹测试。

常规测试条件:

下述的检测程序是在 15 ℃至 25 ℃湿度为 50%±5 RH 的实验室环境下进行的。在检测前,检测样品在此实验室环 境下保持了至少24小时。

详细完整的检测程序在相关的参考标准中可以查阅到,在此仅作概括。

样品数量: 1 对(样品 1)。如果想了解更多的样品信息和图片,请查看下述的样品信息页。

检测项目和要求	检测结果
玻璃夹疲劳测试 将两个玻璃夹安装到耐久性测试机的测试门上。将门完全打开,然后关闭门,按客户要求的 执行此循环测试(来回运动)共 50000 个循环。测试中玻璃夹打开限位装置不得受到额外 压迫。测试速率为每分钟 10±5 次,因测试门/玻璃夹自身的控制机械结构限制的除外(此 时,依据玻璃夹的实际情况选择合适的速率)。测试后,玻璃夹和其零部件应无损坏和功能 丧失。	符合

备注:

- 1. 测试门的尺寸是 590 毫米 高 × 325 毫米 宽 × 27 毫米 厚, 其重量为 50 千克;
- 2. 循环次数为50000和总承重50千克由客户指定;
- 3. 本报告是编号为 SDHL1711024329FT 英文检测报告的中文译本,如有歧义,以英文版本为准;
- 4. 样品信息和图片请看下页。

إيرجي الاتصال بنا على النحو التالي:

حواء

sales03@launch-china.cn

HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796